




WYKONANIE INSTALACJI:

1. SŁUPY STOŻKOWE O PRZEKROJU KOŁOWYM WYSOKOŚCI 10M, OPRAWA W TECHNOLOGII LED WG SPECYFIKACJI
2. SŁUPY OSADZIĆ JAK DLA GRUNTU SŁABEGO
3. NA SŁUPACH STOSOWAĆ IZOLACYJNE ZŁĄCZA KABLOWE
4. WPROWADZANY KABEL NA SŁUP CHRONIĆ GIĘTKĄ RURĄ $\varnothing 40$ NA ODCINKU MIN. 0,5M.
5. PROJEKTOWANE SŁUPY UZIEMIĆ DO FeZn 30x4
6. SŁUPY NALEŻY OZNAKOWAĆ
7. SIEĆ NAPOWIETRZNĄ MOCOWAĆ NA DEDYKOWANYCH UCHWYTACH HAKOWYCH POPRZECZ MATERIAŁY IZOLACYJNE GUMOWE.
8. NACIĄG DOSTOSOWAĆ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH STANOWISKACH SŁUPOWYCH.

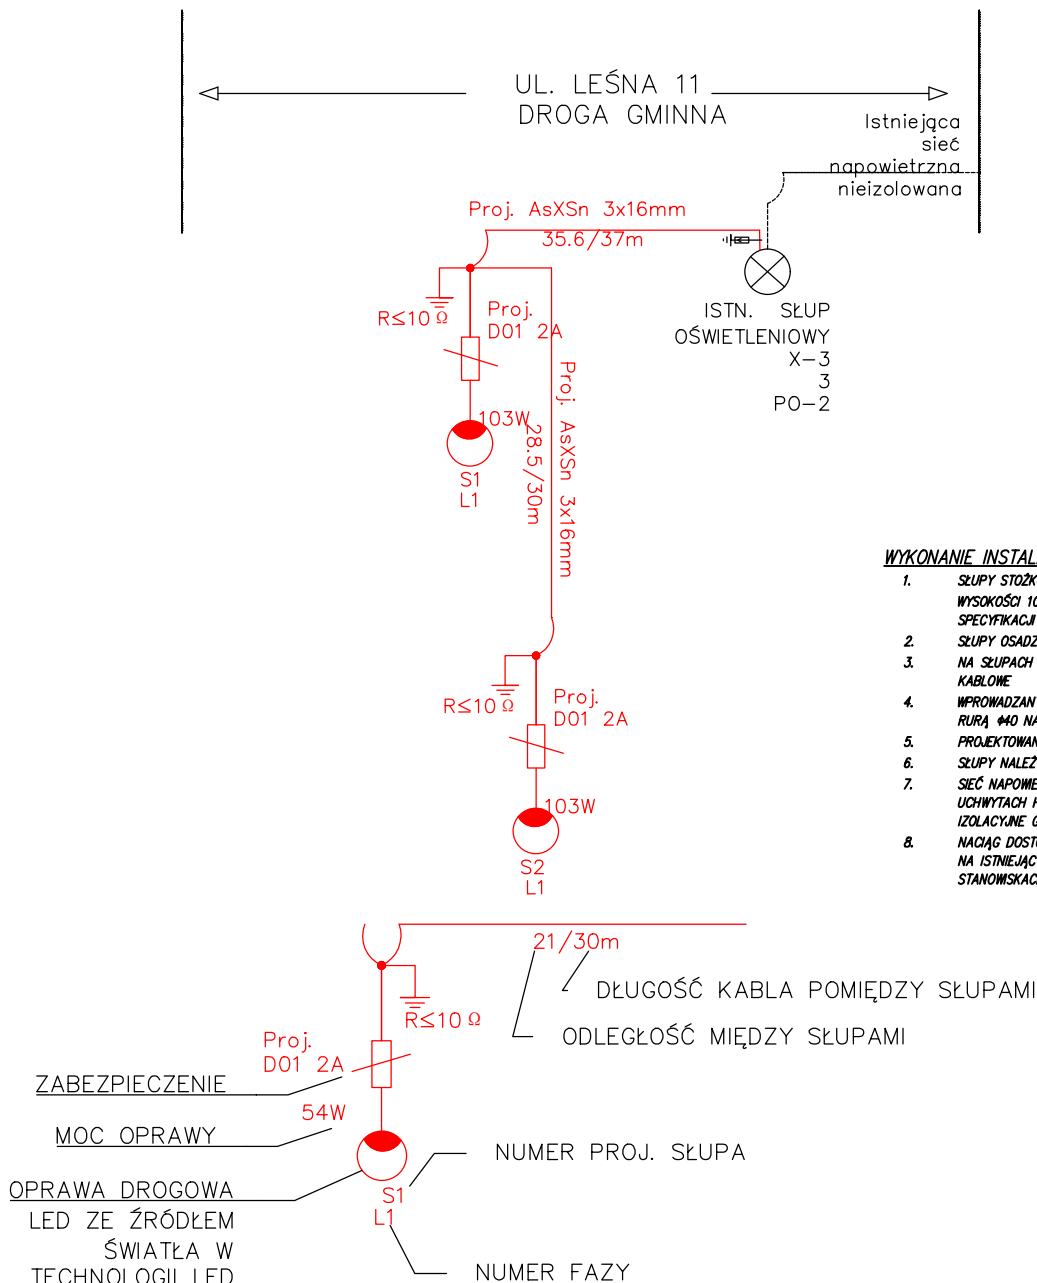

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE
"RJELEKTRO" ROBERT NAWROT
95-054 KSAWERÓW, UL. TWARDA 3
TEL: +48 515 199 725
MAIL: BIURO@RJELEKTRO.PL

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT:
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
MIEROSZÓW UL. LEŚNA 11-12

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA

SKALA:

-

DATA:
LISTOPAD 2025

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODPIS:

FAZA:

PW

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Nawrot

upr. LOD/5076/PWB/E/23

uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych

NR RYSUNKU:

E/2

ASYSTENT PROJ:

SPRAWDZAJĄCY:

NR STRONY: