



Ustoje U1 i U2

LnniS

str. 71

Typ ustoju	Wymiary dna wykupu i uzbrojenie [m]			Objętość wykupu V _w [m ³]
U1	a × b	c	tw	
	0,55 × 0,45	0,7	1,7	1,26
		0,8	1,8	1,40
		0,9	1,9	1,56
		1,0	2,0	1,72
	0,45 × 0,45	1,1	2,1	1,89
		1,2	2,2	1,88
		1,3	2,3	2,07
		1,4	2,4	2,26
		1,4	2,5	2,46
		1,5	2,6	2,68
		1,6	2,7	2,91
		0,6	1,6	1,65
U2	0,9 × 0,5	0,7	1,7	1,83
		0,8	1,8	2,02
		0,9	1,9	2,22
		1,0	2,0	2,44
		1,1	2,1	2,66
		1,2	2,2	2,90
		1,3	2,3	3,15
		1,4	2,4	3,42
		1,4	2,5	3,69
		1,5	2,6	3,98
		1,6	2,7	4,29


* Objętość wykopu Vw dla ustoju U1 i U2 ustalono przy założeniu 20% odchylenia ścian bocznych od pionu.

UWAGI:

1. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 400$ mm.
2. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 443$ mm.
3. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 488$ mm.
4. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 308$ mm.
5. Stosować dla słupów E9 o średnicy $D_w = 150$ mm.
6. Stosować dla słupów E10,5 o średnicy $D_w = 150$ mm.

	Masa kompletnego ustoju [kg]					79,4	159	-
4	Śruba M16-□-4,8-A-Fe/Zn52 z nakrętką i podkl. kwadr. 60-60/18 - rys. 48108	M16×260	PN-88/M-82121	0,64	szł.	2	-	6.
		M16×240		0,61				
3	Obejma	Oss-6	rys. 48104	1,48		1	2	5.
2	Obejma	Ous-4	rys. 4866	2,9				4.
		Ous-2	rys. 4865	2,55				3.
		Ous-1a	rys. 4827	2,45				2.
								1.
1	Płyta ustojowa	U-85	str. 98	77,0	1	2	-	
Poz.	Wyszczególnienie		Nr rysunku lub str.	Masa jedn. [kg]	Jedn.	U1	U2	Uwagi
						Typ ustoju		

Przykład 4

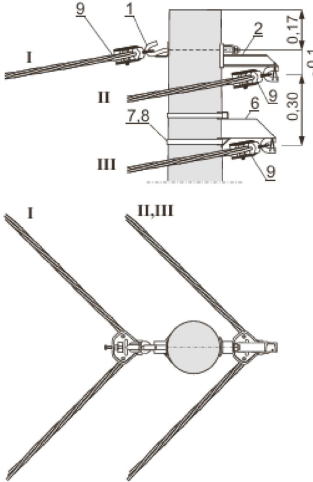

1. SŁUPY STOŻKOWE O PRZESZKROJU KOŁOWYM
WYSOKOŚCI 10M, OPRAWA W TECHNOLOGIĘ LED WG
SPECYFIKACJI,
2. SŁUPY OSADZIKI JAK DLA GRUNTU SŁABEGO
NA SŁUPACH KOSZEWANIE IZOLACYJNE ZŁĄCZA
KABLOWE
3. WPROWADZANIE SŁUP NA SŁUP CHRONIKI GRĘTKĄ
RUŻĄ 440 NA ODCINKU MIN. 0,5M.
5. PROJEKTOWANE SŁUPY UZIEMIĆ DO FeZn 30x4
SŁUPY NALEŻY OZNAKOWAĆ
6. SIĘ NAPOMIETRZAJĄ MOCOWAĆ NA DEDYKOWANYCH
UCHWYTACH HAKOWYCH POPRZECZ MATERIAŁY
IZOLACYJNE GUMOWE.
8. NACIĄG DOSTOSOWAĆ DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW
NA ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH
STANOWISKACH SŁUPOWYCH.


RJELEKTRO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE
 "RJELEKTRO" ROBERT NAWROT
 95-054 KSAWEROŃ, UL. TWARDA 3
 TEL: +48 515 199 725
 MAIL: BIURO@RJELEKTRO.PL

" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

PROJEKT: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEROSZÓW UL. LEŚNA 11-12			
TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO S1			SKALA: -
			DATA: LISTOPAD 2025
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PODPIS:	FAZA: PW
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Nawrot	wpr: LOD/59781/NS/E/23 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych		NR RYSUNKU: E/3
ASYSTENT PROJ:			
SPRAWDZAJĄCY:			NR STRONY: